


Kg./Ws./8.032

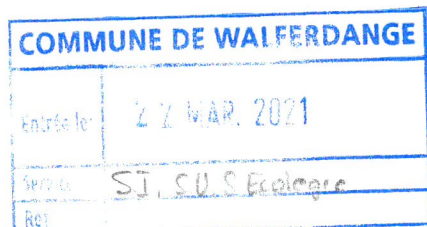

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
WALFERDANGE

Boîte postale 1

L-7201 WALFERDANGE

Esch-sur-Sûre, le 18 mars 2021

Concerne : **Contrôle de routine de l'eau potable**

Objet : **Bulletins d'analyses**

Mesdames, Messieurs,

Comme suite à la demande de différents syndicats respectivement de différentes communes, nous avons l'honneur de vous informer que nous avons décidé de vous faire parvenir dès à présent régulièrement les résultats des analyses d'eau, réalisées par le laboratoire accrédité du SEBES, des différents points de fourniture d'eau.

Ainsi, nous vous prions de trouver ci-joint les bulletins d'analyses des échantillons prélevés le **09.03.2021** à l'entrée du réservoir d'eau « **Juegdschlass** ».

Nous nous permettons de préciser que le SEBES ne se trouve dans la responsabilité de la qualité d'eau que jusqu'au point d'entrée du réservoir d'eau.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre parfaite considération.

L'Ingénieur-Directeur
Georges KRAUS



SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SÛRE
L-9650 ESCH-SUR-SÛRE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu



Esch-sur-Sûre, le 16.03.2021



BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 21-0884

Lieu de prélèvement: **Juegdsch-Walf. ent.rés.(REC-409-25)DN150**
Nom de l'échantillon: **Juegdsch-Walf. ent.rés.**
Nature de l'échantillon: Eau potable
Nature de l'analyse: Contrôle de Routine
Demandeur: Monsieur Georges Kraus
Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre
route de Lultzhausen
LU - 9650 Esch-sur-Sûre
Échantillonnage: Echantillonnage sous acc

Prélève le: 09.03.2021 09:48
Remis par: Letsch, Christian
Reçu le: 09.03.2021 12:15
Début de l'analyse: 09.03.2021
Validation: 16.03.2021

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES

Paramètre:	Méthode:	Unité:	Résultat:	RGD
UV (254nm)	DIN 38404 3	1/m	1.02	
Couleur vraie (436nm) (X)	ISO 7887	1/m	0.07	
Turbidité	ISO 7027-1	NTU	<0.10	
Température à mesurer lors du prélèvement	DIN 38404-4	° C	5.3	

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES


Paramètre:	Méthode:	Unité:	Résultat:	RGD
Bactéries coliformes dans 100 ml (X)	Colilert-18/Quanti-Tray selon ISO 9308-2	npp/100ml	<1	0
Escherichia coli dans 100 ml (X)	Colilert-18/Quanti-Tray selon ISO 9308-2	npp/100ml	<1	0
Micro-organismes revivifiables par ml après 48 h à 36°C (X)	ISO 6222	cfu/ml	<1	≤20
Micro-organismes revivifiables par ml après 72 h à 22°C (X)	ISO 6222	cfu/ml	2	≤100
Clostridium perfringens (X)	RGD du 7/10/2002	cfu/100ml	<1	0
Entérocoques intestinaux (X)	ISO 7899-2	cfu/100ml	<1	0

CARACTERES CHIMIQUES

Paramètre:	Méthode:	Unité:	Résultat:	RGD
Conductivité électrique in situ à 20°C (correction à l'aide d'un dispositif de compensation de la température) (X)	ISO 7888	µS/cm	207	≤2500
pH in situ (X)	ISO 10523	unités pH	8.6	≥6.5 et ≤9.5
température de mesure du pH	ISO 10523	° C	5.3	
Dureté totale (X)	ISO 6059	d°f	6.9	
Dureté carbonatée (X)	ISO 9963-2	d°f	4.1	
Fluorures (X)	ISO 10304-1	mg/l	0.03	≤1.50
Chlorites	ISO 10304-1	mg/l	<0.005	
Bromates (X)	ISO 10304-1	mg/l	<0.005	≤0.010
Chlorures (X)	ISO 10304-1	mg/l	20.2	≤250.0
Bromures (X)	ISO 10304-1	mg/l	<0.02	
Chlorates	ISO 10304-1	mg/l	<0.005	

Dr. Isabelle Kölber
Chef de laboratoire

Les résultats de ce bulletin ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé
Ce bulletin peut être reproduit sous forme intégrale avec l'accord du laboratoire



SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SÛRE
L-9650 ESCH-SUR-SÛRE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu



Esch-sur-Sûre, le 16.03.2021



BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 21-0884

Lieu de prélèvement: **Juegdsch-Walf. ent.rés.(REC-409-25)DN150**
Nom de l'échantillon: **Juegdsch-Walf. ent.rés.**
Nature de l'échantillon: Eau potable
Nature de l'analyse: Contrôle de Routine
Demandeur: Monsieur Georges Kraus
Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre
route de Lultzhausen
LU - 9650 Esch-sur-Sûre
Échantillonnage: Echantillonnage sous acc

Prélève le: 09.03.2021 09:48
Remis par: Letsch, Christian
Reçu le: 09.03.2021 12:15
Début de l'analyse: 09.03.2021
Validation: 16.03.2021

CARACTERES CHIMIQUES

Paramètre:	Méthode:	Unité:	Résultat:	RGD
Nitrates (X)	ISO 10304-1	mg/l	23.8	≤50.0
Sulfates (X)	ISO 10304-1	mg/l	10.7	≤250.0
Aluminium total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	≤200
Arsenic total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤10
Calcium (X)	ISO 11885*	mg/l	21.9	
Cadmium total (X)	ISO 11885*	µg/l	<5.0	≤5.0
Chrome total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤50
Cuivre total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	≤1000
Fer total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	≤200
Potassium (X)	ISO 11885*	mg/l	2.1	
Lithium	ISO 11885*	µg/l	<10	
Magnesium (X)	ISO 11885*	mg/l	4.7	
Manganèse total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤50
Sodium (X)	ISO 11885*	mg/l	13.6	≤200.0
Nickel total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤20
Phosphore total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	
Plomb total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤10
Antimoine total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10.0	≤5.0
Zinc total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	
Ammonium (X)	ISO 11732	mg/l	<0.02	≤0.50
Phosphates (X)	ISO 15681-2	mg/l	<0.02	
Nitrites (X)	ISO 13395	mg/l	<0.02	≤0.50
carbone organique total	ISO 20236	mg/l	0.95	

Dr. Isabelle Kolber
Chef de laboratoire

Les résultats de ce bulletin ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé
Ce bulletin peut être reproduit sous forme intégrale avec l'accord du laboratoire



SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SÛRE
L-9650 ESCH-SUR-SÛRE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu



Esch-sur-Sûre, le 16.03.2021



BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 21-0884

Lieu de prélèvement: **Juegdsch-Walf. ent.rés.(REC-409-25)DN150**
Nom de l'échantillon: **Juegdsch-Walf. ent.rés.**
Nature de l'échantillon: Eau potable
Nature de l'analyse: Contrôle de Routine
Demandeur: Monsieur Georges Kraus
Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre
route de Lultzhausen
LU - 9650 Esch-sur-Sûre
Échantillonnage: Echantillonnage sous acc

Prélevé le: 09.03.2021 09:48
Remis par: Letsch, Christian
Reçu le: 09.03.2021 12:15
Début de l'analyse: 09.03.2021
Validation: 16.03.2021

Lexique:
npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable
p.d. = pas déterminé

RGD: Règlement Grand Ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
(x) paramètre accrédité

Les résultats bactériologiques sont à interpréter selon la norme ISO 8199

<1: organismes non-détectés dans la prise d'essai analytique

1-2: organismes présents dans le volume étudié

3-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyses et les incertitudes sont disponibles sur simple demande.

L'échantillonnage est réalisé selon la procédure P01 applicable au laboratoire et à ses clients.

Echantillonnage sous accréditation : échantillonnage réalisé par un membre du laboratoire.

Echantillonnage hors accréditation : échantillonnage réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire. Les informations concernant l'échantillon, présentes en en-tête du rapport d'analyse, ont été fournies au laboratoire par le client.

* ISO11885: Les résultats des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation ; les échantillons sont acidifiés à pH<2 avant analyse.

REMARQUE

L'échantillon ne présente aucun dépassement des valeurs paramétriques fixées par le RGD modifié du 7/10/2002.

Dr. Isabelle Kolber
Chef de laboratoire

Les résultats de ce bulletin ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé
Ce bulletin peut être reproduit sous forme intégrale avec l'accord du laboratoire